


2

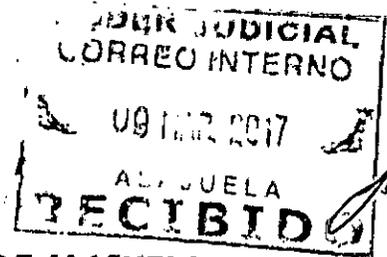

**PODER JUDICIAL**  
**ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA**  
**CONTRATACION MENOR 2017CD-000004-UARACM**

**RECEPCIÓN DE**

**OFERTAS :**

09 de marzo de 2017 / 10:00pm

**RAZÓN SOCIAL :**

Clima 2000 CR S.A.

**CEDULA JURÍDICA :**

3 - 101 - 621941

**DIRECCIÓN :**

San Miguel de Santo Domingo de Heredia

**TELÉFONOS :**

2236-6684 2236-6334

**FAX :**

**NOMBRE Y APELLIDOS**

**DE QUIEN SUSCRIBE :**

Boanerges Najera Quiros

**NUMERO DE CEDULA :**



1-0858-0735

**CONDICIÓN :**

Representante Legal.

**CORREO ELECTRÓNICO:**

licitaciones@climadosmilcr.com

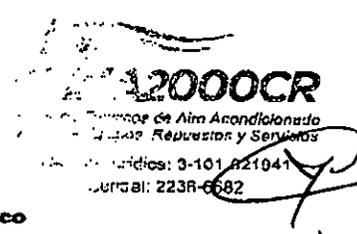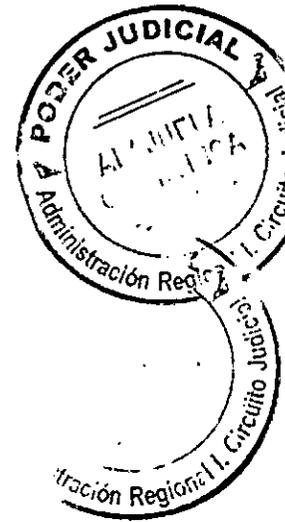



**PODER JUDICIAL**  
**ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA**  
**CONTRATACION MENOR 2017CD-000004-UARACM**

Heredia 09 de marzo 2017

**Señores**

Poder judicial

Administración Regional I Circuito Judicial de Alajuela.

Estimados señores:

Por medio de la presente, nos permitimos presentar nuestra oferta para que sea considerada dentro de la invitación Contratación menor 2017CD-000004-UARACM Del mismo modo, le indicamos que estamos de acuerdo con todas la condiciones cartelarias contenidas dentro del pliego de condiciones.

1. Para consultas, aclaraciones y envío de ofertas:  
Entendido y aceptado

2. Datos del o la oferente:

Nombre del o la oferente	Clima 2000CR S.A
Cédula jurídica/cédula física	3-101-621941
Nombre del o la representante legal	Boanerges Najera Quiros
Número de teléfono	2236-6284
Correo electrónico	licitaciones@climadosmilcr.com
Medio oficial de notificación	
Número de fax	2236-6682
Nombre de la persona encargada del procedimiento	Balkys Hernandez
Número de teléfono de la persona encargada del procedimiento	2236-6671
Dirección exacta de la empresa	San Miguel de Santo Domingo de Heredia

Medio oficial de notificación  
Entendido y aceptado

**3 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:**

3.1. Entendido y aceptado.

3.2. Entendido y aceptado

3.3. Plazo máximo de entrega:

Entendido y aceptado, 05 días hábiles, según lo estipula el cartel

**Servicio Técnico de Aire Acondicionado | Venta de Equipos y Repuestos**  
**Sistemas de Inyección y Extracción | Soluciones y Sistemas de Ahorro Energético**





**PODER JUDICIAL**  
**ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA**  
**CONTRATACION MENOR 2017CD-000004-UARACM**

**3.4. Garantía mínima**

Entendido y aceptado, 24 meses según lo estipula el cartel.

**3.5. Entendido y aceptado**

**4 CONDICIONES PARTICULARES DE LA OFERTA.**

4.1. Entendido y aceptado, 25 días hábiles, a partir de la apertura de las ofertas.

4.2. Entendido y aceptado, lugar de entrega Oficina Regional del OIJ de Atenas, edificio Tribunales de Atenas.

**4.3. CLAUSULA PENAL**

4.3.1. Entendido y aceptado

4.3.2. Entendido y aceptado

4.3.3. Entendido y aceptado

4.3.4. Entendido y aceptado

4.3.5. Entendido y aceptado

4.4. Entendido y aceptado

4.5. Entendido y aceptado

4.6. Entendido y aceptado

4.7. Entendido y aceptado

4.8. Entendido y aceptado

4.9. Entendido y aceptado

4.10. Entendido y aceptado

4.11. Entendido y aceptado

4.12. Entendido y aceptado

4.13. Entendido y aceptado

4.14. Entendido y aceptado

4.15. Entendido y aceptado

4.16. Entendido y aceptado

4.17. Entendido y aceptado

4.18. Entendido y aceptado

4.19. Entendido y aceptado

4.20. Entendido y aceptado


4.21. Entendido y aceptado


**5. CRITERIOS SOSTENIBLES**

5.1. Entendido y aceptado

5.2. Entendido y aceptado

5.3. Entendido y aceptado



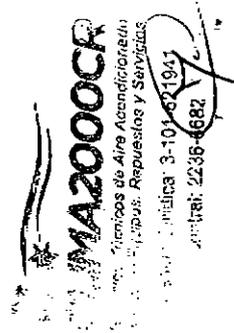

**PODER JUDICIAL  
ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA  
CONTRATACION MENOR 2017CD-000004-UARACM**

Oferta económica y especificaciones técnicas Contratación Menor 2017CD-000004-UARACM						
Linea	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien	Precio Unitario ofrecido	Precio Total Ofrecido	
1	1	Unidad	Aire acondicionado de 36.000BTU de la marca igual o superior a Innovair, piso cielo, 13 Seer, con sellos de calidad ETL, SA, CE, ISO-9002, ISO 140001 refrigerante R-410. Incluye: Evaporador y condensador, 4 mantenimientos preventivos después de instalados, Instalación mecánica y eléctrica completa para la Unidad Regional del OIJ de Atenas. MARCA COMFORT STAR MODELO CCU36	1,415,000.00	1,415,000.00	
2	1	Unidad	Aire acondicionado de 12.0000BTU, marca igual o superior a Innovair, pared alta, 16 Seer, con sellos de calidad ETL, SA, CE, ISO-9002, ISO 140001 Refrigerante R410. Incluye: Evaporador y Condensador, bomba de condensado, 4 mantenimientos preventivos después de instalados, instalación mecánica y eléctrica completa para la unidad Regional del OIJ de Atenas. MARCA COMFORT STAR MODELO CCI24CD	795,000.00	795,000.00	
				Precio total	2,210,000.00	
				Descuento:		
				Precio menos descuento:		
			Precio Total Oferta en letras:	<b>TOTAL</b>	<b>2,210,000.00</b>	
			<b>Dos millones doscientos diez mil colones exactos</b>			

Servicio Técnico de Aire Acondicionado | Venta de Equipos y Repuestos  
Sistemas de Inyección y Extracción | Soluciones y Sistemas de Ahorro Energético  
TEL: 2234-6682 [mercado@clima2000cr.com](mailto:mercado@clima2000cr.com)



**PODER JUDICIAL**  
**ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA**  
**CONTRATACION MENOR 2017CD-000004-UARACM**

**Apartado 1**  
**Declaración Jurada**

1. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales.
  2. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) no está afecta por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
  3. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa
  4. Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública".
5. Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria.
6. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.

**Nombre y firma del o la oferente o su Representante legal:**

  
**CLIMA2000CR**  
Servicio Técnico de Aire Acondicionado | Venta de Equipos y Repuestos  
Sistemas de Inyección y Extracción | Soluciones y Sistemas de Ahorro Energético  
**BOANERGES NAJERA QUIROS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**PODER JUDICIAL**  
**ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO DE ALAJUELA**  
**CONTRATACION MENOR 2017CD-000002-UARACM**

**Apartado 2**  
**Especificaciones Técnicas**

**1. Desglose de trabajos a realizar y materiales.**

**1.1. Línea 1 Aire acondicionado para la Unidad Regional del OIJ de Atenas.**

Entendido y aceptado, Suministro e instalación mecánica y eléctrica de 1 unidad de aire acondicionado tipo piso cielo, marca COMFORT STAR, MODELO CCU36 con capacidad nominal de 36.000 BTU/Hr, para operar a 208v/1F/ 60Hz, control remoto, alta eficiencia 13 SEER, protector de voltaje, con las siguientes características:

**1.1.1 Unidad evaporadora interior:**

- Capacidad nominal de enfriamiento de 36.000BTU /H.
- Filtros de aire durables y de fácil acceso para su limpieza
- Alimentación eléctrica: 208-230 voltios/ 1 fase / 60 hz.
- Gas refrigerante R-410, ECOLOGICO.
- Protección contra ambientes salinos Bluefin en el serpentín; certificado de calidad en el equipo y catalogo por parte del fabricante.
- Serpentín construido en tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Bomba de condensado de agua en 220 voltios
- Sellos de calidad: UL-ARI-IRAM-NOM-ANCE
- ISO 9001.

**1.1.2 Unidad condensadora exterior:**

- Abanico tipo con descarga horizontal
- Protección contra ambientes salinos goldenfin en el condensador; certificado de calidad en el equipo y catalogo por parte del fabricante.
- Serpentín construido en tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Gabinete de acabado tropicalizado de acero galvanizado
- Alimentación eléctrica para operar en 208-230 voltios/1 fase/60hz.



**PODER JUDICIAL**  
**ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO DE ALAJUELA**  
**CONTRATACION MENOR 2017CD-000002-UARACM**

- Montado sobre amortiguadores de vibración especiales de fábrica y adecuados para la unidad según catalogo
- Protección para sobrecalentamiento y sobrecarga
- Gas refrigerante R410, ECOLOGICO.
- Nivel de ruido máximo 51 decibeles.

**1.2 Línea 2: 1 Aire acondicionado para la Unidad Regional del OJD de Atenas.**

Entendido y aceptado, Suministro e Instalación mecánica y eléctrica de 1 unidad de aire acondicionado tipo pared alta, con capacidad nominal de 12.000BTU/Hr, MARCA COMFORT STAR MODELO CCI24CD para operar a 208-230v/ 1F/60hz, control remoto, alta eficiencia 16 SEER, protector de voltaje, con las siguientes características:

**1.2.1 Unidad evaporadora interior:**

- Capacidad nominal de enfriamiento de 12.000BTU/H.
- Filtros de aire durables (y de) fácil acceso para su limpieza
- Alimentación eléctrica: 208-230 voltios /1 fase/60hz.
- Gas refrigerante R-410, ECOLOGICO.
- Protección contra ambientes salinos Bluefin en el serpentín; certificado de calidad en el Serpentín construido en tubos de cobre y aletas de aluminio
- Serpentín construido en tubos de cobre y aletas de aluminio
- Bomba de condensado de agua en 220 voltios.
- Sellos de calidad: UL-ARI-IRAM-NOM-ANCE
- ISO 9001.

**1.2.2 Unidad Condensador exterior:**

- Abanico tipo hélice con descarga horizontal.
- Protección contra ambientes salinos goldenfin en el condensador; certificado de calidad en el equipo y catalogo por aparte del fabricante
- Tipo de compresor scroll
- Serpentín construido con tubos de cobre y aletas de aluminio
- Gabinete de acabado tropicalizado en acero galvanizado
- Alimentación eléctrica para operar en 208-230 voltios fase/60hz.



**PODER JUDICIAL  
ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO DE ALAJUELA  
CONTRATACION MENOR 2017CD-000002-UARACM**

- Montado sobre amortiguadores y sobrecarga.
- Gas refrigerante R-410, ECOLOGICO.
- Nivel de ruido máximo 51 decibeles.

- 1.3 Entendido y aceptado
- 1.4 Entendido y aceptado
- 1.5 Entendido y aceptado
- 1.6 Entendido y aceptado
- 1.7 Entendido y aceptado
- 1.8 Entendido y aceptado, 5 días hábiles para la entrega, según lo estipula el cartel
- 1.9 Entendido y aceptado, 24 meses de garantía después de la entrega, según lo estipula el cartel.
- 1.10 Entendido y aceptado
- 1.11 Entendido y aceptado
- 1.12 Entendido y aceptado
- 1.13 Entendido y aceptado
- 1.14 Entendido y aceptado
- 1.15 Entendido y aceptado
- 1.16 Entendido y aceptado
- 1.17 Entendido y aceptado
- 1.18 Entendido y aceptado
- 1.19 Entendido y aceptado
- 1.20 Entendido y aceptado
- 1.21 Entendido y aceptado
- 1.22 Entendido y aceptado
- 1.23 Entendido y aceptado

**APARTADO 3**  
Condiciones Generales  
Entendido y aceptado

Documentos a aportar,  
Entendido y aceptado.

DE LA VERIFICACION DEL AJUSTE DE LA CONTRATACION.  
Entendido y aceptado.

DE LOS TERMINOS DE PAGO:  
Entendido y aceptado





**PODER JUDICIAL  
ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO DE ALAJUELA  
CONTRATACION MENOR 2017CD-000002-UARACM**

**DE LOS DAÑOS, PERJUICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL  
Entendido y aceptado.**



**Boanerges Najera Quiros  
Representante Legal  
Clima 2000 CR S.A**

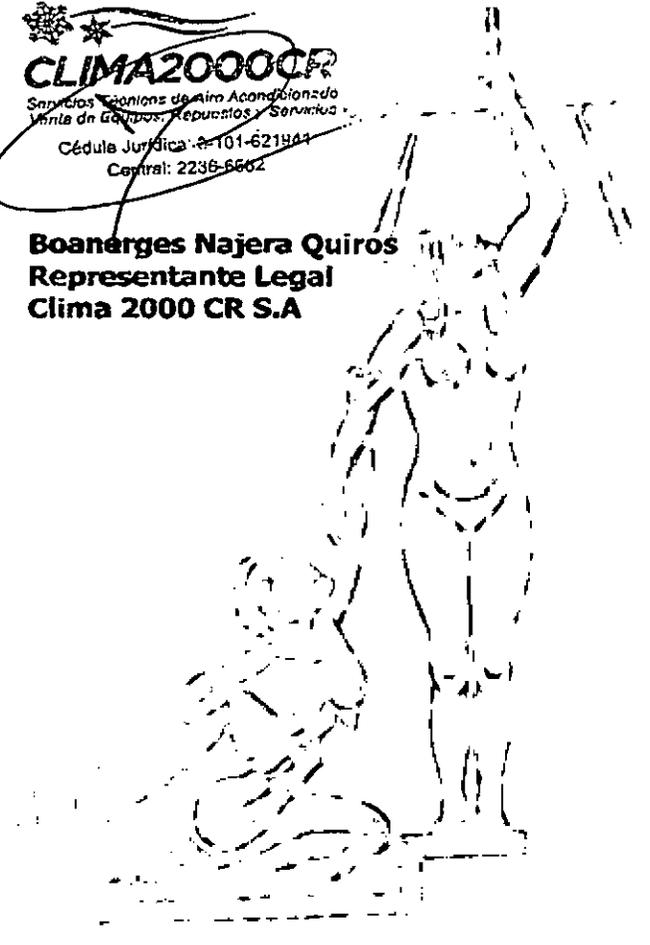

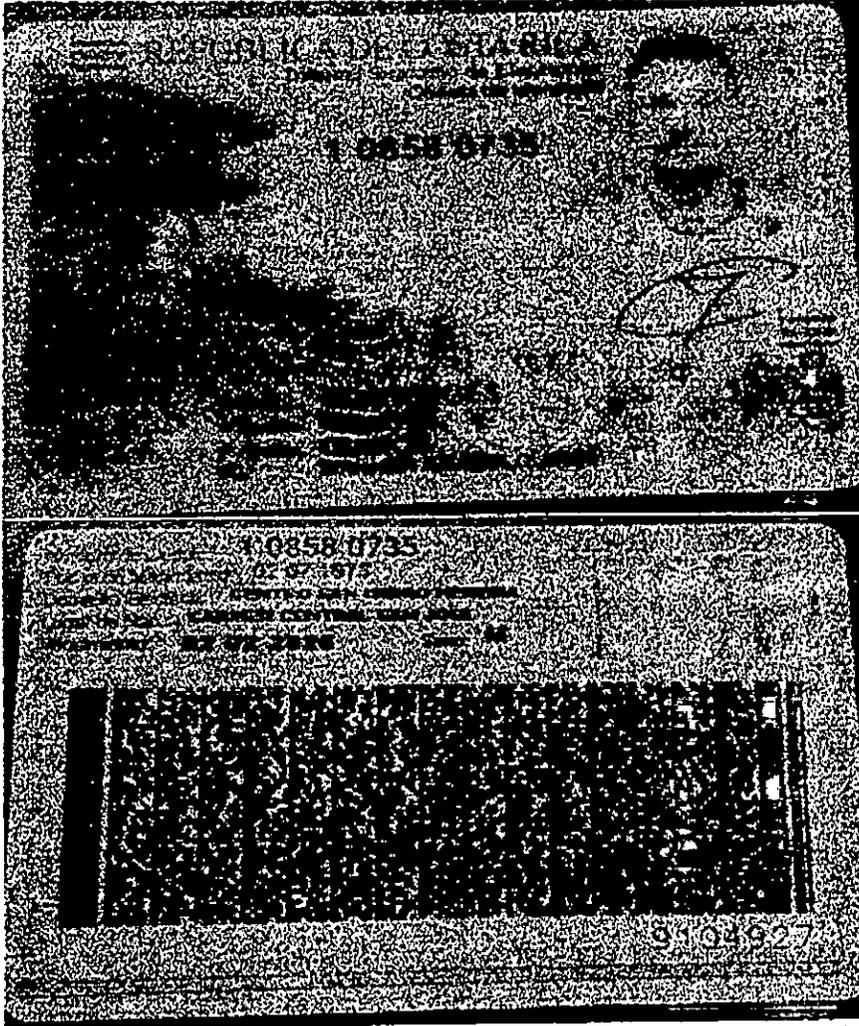



Rp\_fc\_cer\_patrono\_día v 1.4



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**Sistema Centralizado de Recaudación**  
**SUCURSAL SANTO DOMINGO**

HACE CONSTAR QUE

**RAZÓN SOCIAL/NOMBRE**  
**CLIMA DOS MIL CR SOCIEDAD ANONIMA**

**CÉDULA (JUR/FÍS)**  
**3101621941**

**CONSTANCIA No: 1123007882342 -604478**

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

**DADA EN SUCURSAL SANTO DOMINGO**

**AL 21/FEB/2017**

**ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 16/03/2017**

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-03101621941-001-001	9-00368639002-001-000	CLIMA DOS MIL CR SOCIEDAD ANONIMA	SANTO DOMINGO	ACTIVO

ÚLTIMA LÍNEA

STEVEN JOSUE VALERIO MUÑOZ



**CCSS**  
**SUCURSAL SANTO DOMINGO**  
TEL 2011-68201721A-1677  
**SELLO**

Nombre y firma funcionario responsable



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

Apdo. postal: 10133-1000-DESAF TELS. 2547 - 3600 / 2547 - 3902 / 2547 - 3603 FAX: 2222 - 2376


GCO-04732-2017

16 de Febrero de 2017

El Departamento de Gestión de Cobro

CERTIFICA

Con base en la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social la cual se encuentra en los registros del sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula **03101621941** no reporta deuda por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8763, reforma a Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares".

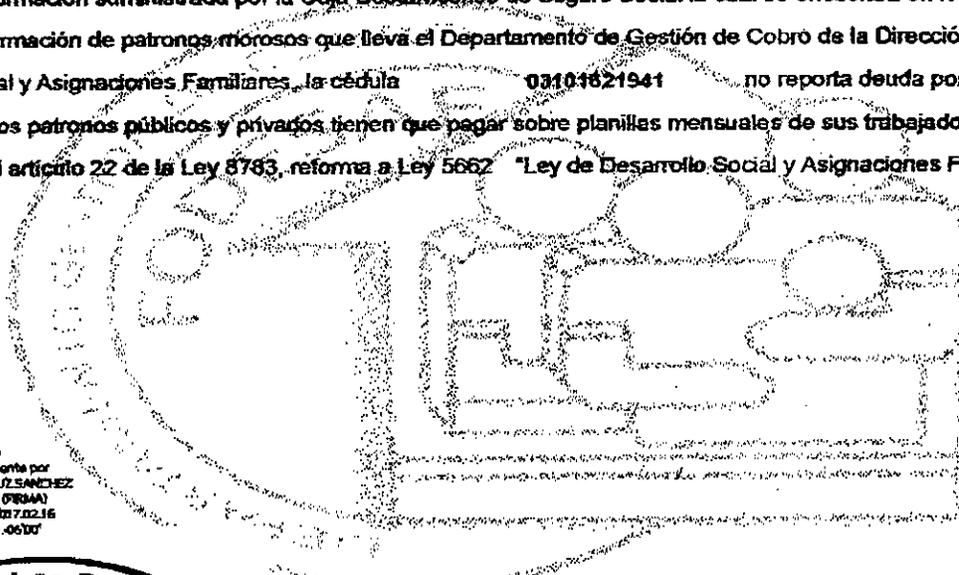

MARY LUZ SANCHEZ ALFARO (FIRMA)  
Firmado digitalmente por MARY LUZ SANCHEZ ALFARO (FIRMA)  
Fecha: 2017.02.16 12:01:02 -06'00'



Se extiende la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de San José el día **DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE** No se cancelan especies fiscales de Ley por encontrarse exenta la institución de conformidad con los pronunciamientos número C-264-95 y O.J. 061-98 de la Procuraduría General de la República, según principio de inmunidad fiscal que reviste al estado. Este documento tiene una vigencia de un mes a partir de su emisión.

Mary Luz Sánchez Alfaro

Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.




**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS**

Cédula Jurídica: 4-000001802-22  
Tel.: 2287-6000 - Apdo. 10061-1000  
San José, Costa Rica

**RECIBO DE PAGO No. 019869829**

**FECHA:** 02/11/2016 Hora: 12:01:54

<b>NOMBRE PAGADOR:</b>	
CLIMA DOS MIL C R SOCIEDAD ANON IMA	Identificación: 3101621941
<b>TIPO DE RECIBO:</b>	
RENOVACION	Riesgos del Trabajo 40 Sede Tibas
<b>DETALLE</b>	No. Póliza: 4009509      No. Recibo: 201609J010004 Vigencia: del 01/11/2016 al 31/10/2017 Monto Asegurado: 46.051.170,00      Tarifa: 1,23 % Agente : 1107900 JORGE ARTURO QUESADA BARBOZA
	<b>FECHA LIMITE DE PAGO:</b> 14/11/2016 Forma de Pago: Anual Fecha Pago Próximo Recibo: 01/11/2017 Lias. Pend: 0,00
	<b>PRIMA SIN IMPUESTO</b> 566.430,00 <b>INTERES MORATORIO</b> 0,00 <b>IMP. DE VENTAS</b> 0,00 <b>TOTAL A PAGAR</b> 566.430,00
	<b>MONEDA:</b> Colonos (CRC)

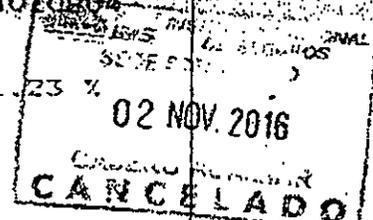

Si la prima es pagada en fecha posterior al vencimiento del período de gracia aplicable a la póliza, el Instituto no tendrá responsabilidad alguna por siniestros ocurridos durante el lapso de mora.

Los períodos de gracia serán los establecidos en la reglamentación interna vigente a la fecha de pago.

Hecho por: MDOPHCIS

Revisado:

**OBSERVACIONES:**

Sitio Web: <http://www.ins-cr.com>

2287-6000 para atender sus consultas sobre Riesgos del Trabajo al teléfono  
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 01-0069-07 DEL 29-08-07 DE LA D.G.T.D.

Persona Juridica

Página 1 de 2



REPUBLICA DE COSTA RICA  
 REGISTRO NACIONAL  
 CERTIFICACION DE PERSONERIA JURIDICA  
 NUMERO DE CERTIFICACION: \*-5805188-2017\*-  
 PERSONA JURIDICA: 3-101-621941

### DATOS GENERALES

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** CLIMA DOS MIL CR SOCIEDAD ANONIMA  
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA  
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2010 ASIENTO: 310716 FECHA INSCRIPCION // TRASLADO: 15/11/2010  
**DOMICILIO:** HEREDIA-SANTO DOMINGO SAN MIGUEL, DE LA IGLESIA CATOLICA, 50 METROS NORTE Y 200 AL ESTE, LOCAL ESQUINERO A MANO DERECHA.  
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** COMERCIO, VENTA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, BIENES RAICES, INDUSTRIA, AGRICULTURA, GANADERIA, TURISMO, SERVICIOS, COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, PIGNORAR, POSEER Y DISPONER BIENES, RENDIR FIANZAS.  
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 04/11/2010 VENCIMIENTO: 04/11/2109

### ADMINISTRACION

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

**LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

### REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, TENIENDO ADEMÁS LA FACULTAD DE OTORGAR TODO TIPO DE PODERES CONFORME A SUS LIMITACIONES, SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE, RESERVANDOSE SU EJERCICIO, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, ASI COMO AUTORIZAR A LAS PERSONAS QUE CREA CONVENINTE PARA FIRMAR EN LAS CUENTAS CORRIENTES QUE LA COMPANIA LLEGARE A TENER EN LOS BANCOS DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL.

### NOMBRAMIENTOS

#### JUNTA DIRECTIVA

**FECHA DE INSCRIPCION:** 15/11/2010 **CARGO:** PRESIDENTE  
**OCUPADO POR:** BOANERGES NAJERA QUIROS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0858-0735  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 04/11/2010 VENCIMIENTO 04/11/2109

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA CON REPRESENTACION  
 NO TIENE AGENTE RESIDENTE O NO APLICA PARA ESTE TIPO DE PERSONA JURIDICA  
 FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA  
 NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

### MOVIMIENTOS PENDIENTES ANOTADOS

**INFORMACION DETALLADA DEL MOVIMIENTO EN LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE**

**CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO:** 2013-220991-1-1 **FECHA DE ANOTACION:** 30/08/2013  
**DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO:** REVOCATORIA O RENUNCIA DE PERSONA CON NOMBRAMIENTO  
**NO EXISTEN MAS DOCUMENTOS ANOTADOS SOBRE LA PERSONA JURIDICA  
 NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1996 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

Persona Juridica

Página 2 de 2



REGISTRO NACIONAL A LAS 14 HORAS 5 MINUTOS Y 20 SEGUNDOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2017

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO  
ELIETH BLANCO MORA



NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES

*Formularios* **S T A N D A R D**


*Apartado Postal 5271 - 1000  
200 Sur 125 Este, Fábrica Plywood  
Colima Tibás  
San José, Costa Rica  
Teléfono: 2240-0043 Fax: 2240-5605  
E-mail: forstand@racsa.co.cr  
www.formulariosstandard.com*

**A QUIEN INTERESE**

Por medio de la presente tengo el agrado de emitir esta recomendación de la **Empresa Clima 2000 Mil CR S.A** quien ha sido un Proveedor de Formularios Standard de Costa Rica S.A. durante 15 años. En la relación destaco que se ha recibido un buen apoyo, siempre se han mantenido al tanto de las consultas y nos han ofrecido una pronta respuesta. Puedo decir que el servicio dado en mantenimiento, instalaciones y reparaciones de los aires acondicionados que tenemos en la empresa ha sido muy bueno.

Mucho se agradece cualquier ayuda que le sirvan brindar.

Sin otro particular, se suscribe

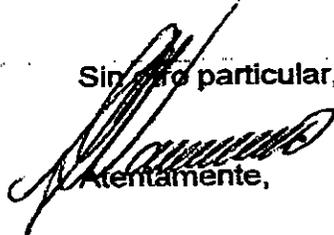  
Atentamente,

**Gerardo Navarro Rodríguez**  
Jefe de Mantenimiento.  
Formularios Standard C.R.  
Tel. (506)2240-0043 Ext.3201



BAC San José  
Tel.: (506) 2295-9595  
Fax: (506) 2222-8208  
Apartado: 5445-1000 San José, Costa Rica  
www.bac.net

## A quien interese


Por este medio les hago constar que el Bac San José Credomatic, tiene un contrato con la empresa Clima 2000 C.R. S.A., Cédula Jurídica 3-101-621941 que es representada por el señor Boanerges Nájera Quirós, portador de la cédula 1-0858-0735.

Esta empresa ha sido la encargada a lo largo de 10 años del mantenimiento de aire acondicionado de las 722 unidades, reparación e instalación de las mismas, de las 88 sedes que se encuentran ubicadas a lo largo y ancho del país.

De acuerdo a lo anterior expuesto, el Bac San José Credomatic puede certificar que la empresa Clima 2000 C.R S.A., siempre nos ha brindado su puntualidad y excelencia en el servicio de calidad.

La presente se extiende a los veintiséis días del mes de enero del dos mil dieciséis.

Se despide cordialmente,

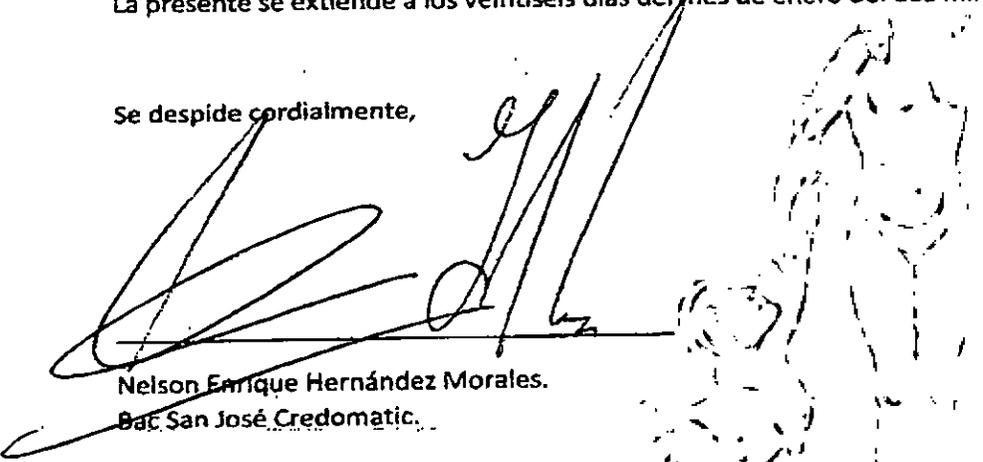  
Nelson Enrique Hernández Morales.  
Bac San José Credomatic.



### A QUIEN CORRESPONDA

Por este medio, El suscrito, Carlos Manuel Miranda Segura, cedula 9 0075 0467, en calidad de representante Legal de la empresa Konfort Habitacional S.A, Cedula Juridica 3 101085542, certifico que la Empresa Sistema Técnico de aire acondicionado Clima 2000, cedula Juridica 3 101 621941 ha realizado para mi representada el Suministro e Instalación de Sistema de Aires acondicionados y extracción de los proyectos desglosados a continuación:

Lugar de Trabajo	Area	Marca	Tipo	Capacidad	Refrigerante
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	LABORATORIO DE CORTE	CARRIER	CENTRAL DE DUCTOS	72000 BTU	R410
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	FARMACIA SATELITE 4° PISO	CARRIER	CASSETTE	48000 BTU	R-410A
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	FARMACIA	LENNOX	PAQUETE	30 TONS	R-410
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	PERINATOLOGIA	ECOX	VRF	60000 BTU / 36000 BTU / 36000 BTU	R-410
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ENFERMERIA	COMFORT STAR	MINISPLIT INVERTER	24000 BTU	R-410

Sin más por el momento;

Se despide atentamente.

Carlos Manuel Miranda Segura  
Representante Legal



Teléfono: 2261-4154  
De la estación del tren 100 mts oeste  
y 50 mts sur, Heredia.



AERACION




VENTANAS



DECORACION

konforthabitacional  
www.konforthabitacional.com

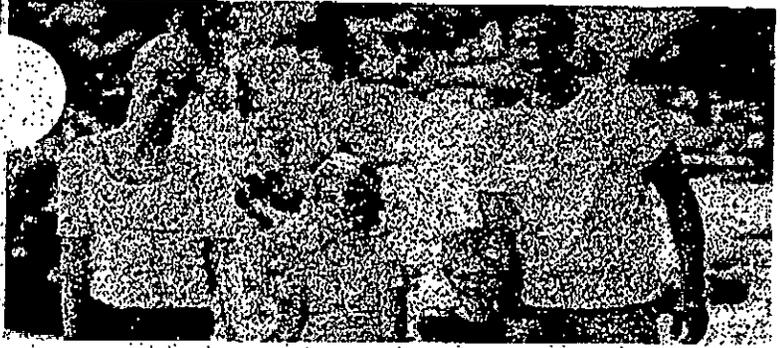

# ComfortStar®

AIR CONDITIONING and HEATING

## SMART DIGITAL DC INVERTER series

HIGH EFFICIENCY MINI-SPLIT  
DC INVERTER SERIES  
60HZ, SINGLE PHASE, 115V & 208-230V  
R410A SYSTEM - COOLING

**SMART DIGITAL™**

### FEATURES:

- Superior EER ratings for maximum energy savings
- Digital display
- Adjustable fan speed
- Swing function  
Auto changeover
- 24 hours timer
- Self diagnosis error code
- ETL Listed for safety



our green promise  
[comfortstarusa.com](http://comfortstarusa.com)



# Smart Digital DC INVERTER series 220-230V Models


## R410A SYSTEM

## SPECIFICATIONS FOR COOLING ONLY MINI-SPLIT

Model			220V/DC	230V/DC	230V/DC	230V/DC
Type			Cooling only	Cooling only	Cooling only	Cooling only
Rated cooling capacity	Btu/h		9000(3800-10500)	12000(5200-13500)	18000(5500-20000)	24000(6800-25600)
Minimum Circuit Amps	A		19.0	26.0	44.0	66.0
Indoor noise level at cooling	High	dB(A)	39	39	42	47
	Med.	dB(A)	35	35	39	45
	Low	dB(A)	28	31	31	39
Outdoor noise level	dB(A)		54	55	59	59
Power supply			208-230V-60Hz/1P	208-230V-60Hz/1P	208-230V-60Hz/1P	208-230V-60Hz/1P
Rated current	Cooling	A	4.95	6.5	10.5	15.5
Rated input	Comp	W	855	855	1005	1150
Refrigerant/Charge	g/oz		R410A 900g/31.8	R410A 650/22.93	R410A 850/29.9	R410A 1180/41.6
Compressor type			DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
Indoor air circulation	m <sup>3</sup> /CFM		408/420/320	600/530/400	750/660/480	1250/1150/950
Cooling/heating	H/M/L					
Indoor fan type			Cross-flow	Cross-flow	Cross-flow	Cross-flow
Indoor fan speed H/M/L	rpm		1200/1050/800	1200/1050/800	1250/1100/800	1200/1100/900
Indoor fan motor output	W		46	43	58.5	80.5
Outdoor fan type			Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Outdoor fan speed	rpm		860/-/660	940/-/835	1860/-/680	930/-/830
Outdoor fan motor output	W		67/47	75/66	119/66	136/140
Connecting Pipe	Gas	inches	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø15.9(5/8")
	Liquid	inches	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø9.52(3/8")
Max lenght	m/ft		20/66	20/66	25/82	25/82
Net Dimensions (WxDxH)	Indoor	mm	680 x 178 x 255	790 x 181 x 255	905 x 198 x 275	1130 x 218 x 315
		inches	26.77 x 7.01 x 10.04	30.91 x 7.10 x 10.04	35.63 x 7.80 x 10.83	44.55 x 8.58 x 12.40
	Outdoor	mm	660 x 265 x 540	780 x 260 x 540	760 x 385 x 590	845 x 370 x 700
		inches	25.98 x 10.43 x 21.26	30.71 x 9.84 x 21.26	29.92 x 11.22 x 23.23	33.27 x 12.00 x 27.56
Packing Dimensions (WxDxH)	Indoor	mm	745 x 255 x 330	835 x 265 x 330	970 x 270 x 345	1115 x 395 x 300
		inches	29.33 x 10.04 x 12.99	32.87 x 10.43 x 12.99	38.19 x 10.63 x 13.58	43.90 x 15.55 x 11.81
	Outdoor	mm	790 x 355 x 620	910 x 335 x 585	887 x 355 x 645	965 x 395 x 755
		inches	31.10 x 13.98 x 24.41	35.83 x 13.19 x 23.03	34.92 x 13.98 x 25.39	37.99 x 15.55 x 29.72
Net weight/ Gross weight	Indoor	kg/(lb)	7.0/8.0 (15.47/17.6)	7.5/9.5 (16.5/20.9)	9.0/11.5 (19.8/25.3)	12.0/15.0 (26.4/33.0)
	Outdoor	kg/(lb)	28.5/31.5 (62.7/69.3)	28.0/30.0 (61.7/66.1)	34.5/37.0 (76.1/81.6)	44.5/48.0 (98.1/105.8)
Loading Capacity	20'40'40'HC		111/252/290	111/239/273	136/200/231	70/143/158

www.comfortstarusa.com

Everyday

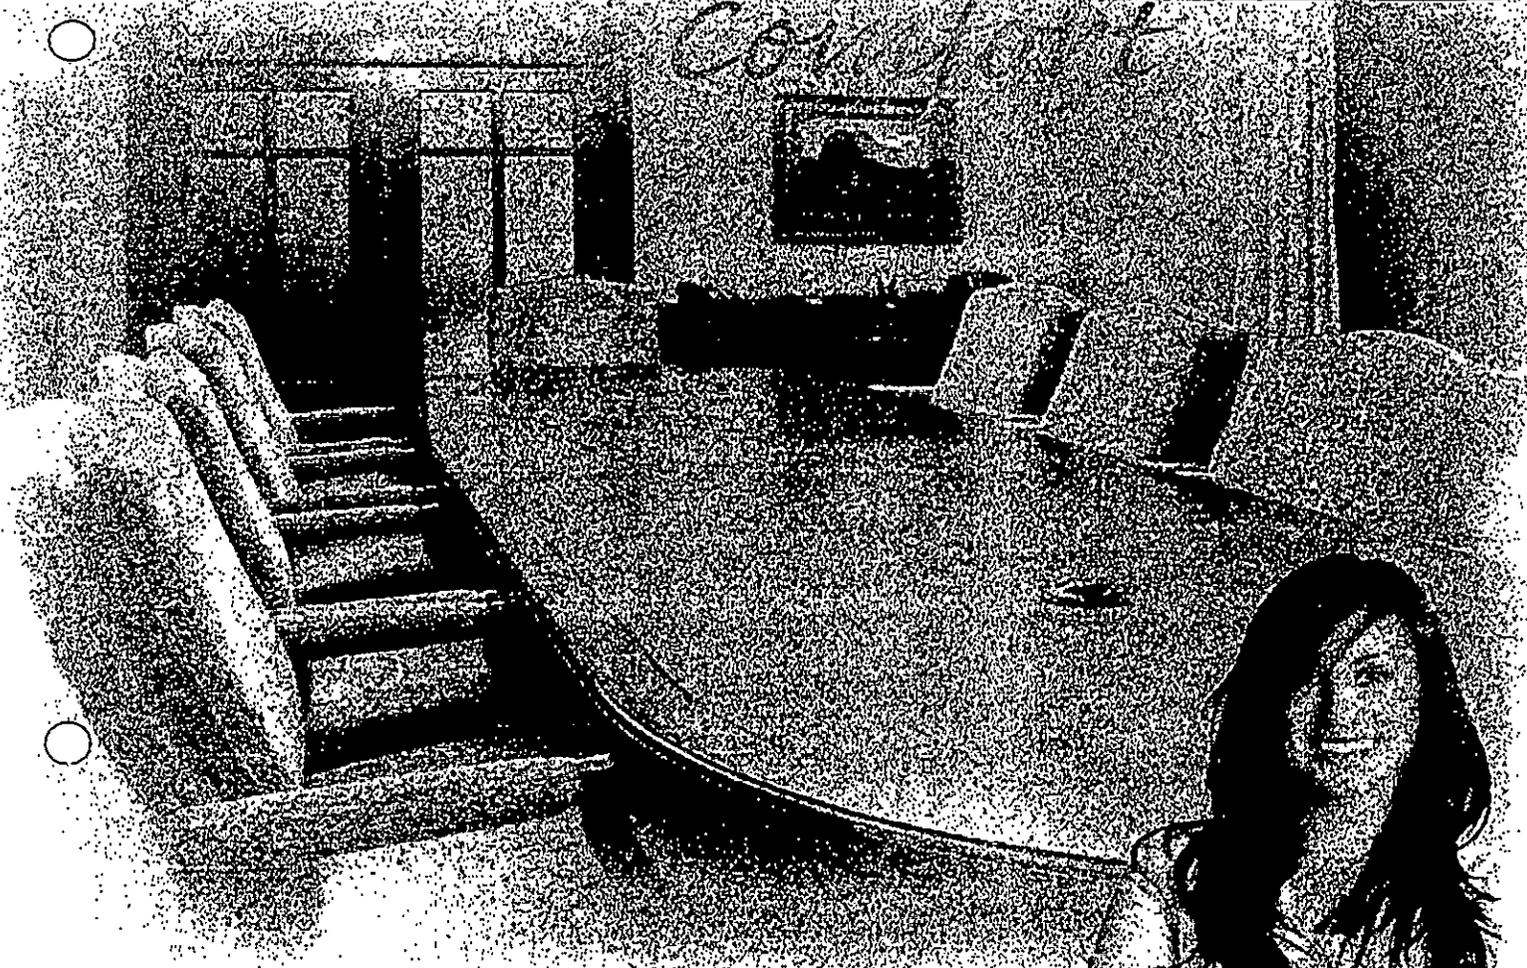


# ComfortStar®

Air Conditioning and Heating

**Features:**

- 24V control to match with top discharge condensing unit
- Remote control
- Adjustable 3 fan speed
- 24 hour timer
- Compact design

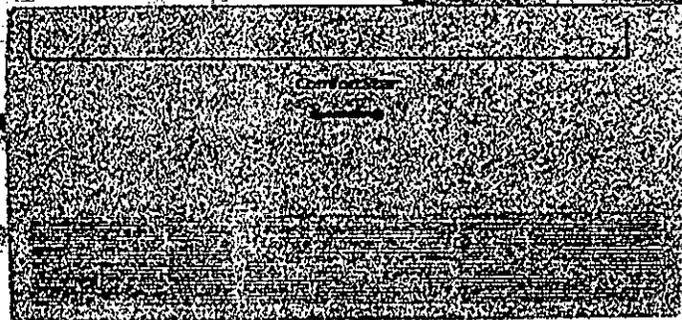

NEO & NEH 60Hz

# CCU Series

## R410a Condensing Unit

### Cooling Only

**ComfortStar®**  
Air Conditioning and Heating




Model Number		CCU36-410	CCU48-410	CCU60-410	
Power supply	V-Ph-Hz	220~1-60	220~1-60	220~1-60	
Max. input consumption	W	5062	6937	7625	
Max. current	A	23	31.5	34.6	
Compressor	Type	Rotary	Scroll	Scroll	
	Capacity	Btu/h	37191	48792	53910
	Input	W	3500	4950	5650
	Rated current(RLA)	A	16.1	22.3	25.8
	Locked rotor Amp(LRA)	A	83	139	139
	Thermal protector position		Internal	Internal	Internal
	Capacitor	uF	60uF/450V	60uF/450V	60uF/450V
	Refrigerant oil	ml / oz	1300 / 44	1400 / 47.35	1400 / 47.35
Fan Motor	Qty	1	1	1	
	Input	W	300	310	310
	Capacitor	uF	6uF/450V	12uF/450V	12uF/450V
	Speed	rpm	1100	1095	1095
Outdoor Coil	Number of rows	1	1	1	
	Tube pitch(a)x row pitch(b)	in	4/5 x 1/2	4/5 x 1/2	4/5 x 1/2
	Fin spacing	in	0.05	0.05	0.05
	Fin type		Unhydrophilic Aluminium		
	Tube outside dia. and type	in	Φ1/4, Inner groove copper tube		
	Coil length x height x width	in	62 1/2 x 28 1/9 x 1/2	79 5/6 x 28 1/9 x 1/2	79 5/6 x 31 2/5 x 1/2
Number of circuits		5	5	5	
Outdoor Air Flow	CFM	3000	4360	4360	
Outdoor noise level (sound pressure)	dB(A)	65	65	64	
Outdoor Unit	Dimension(WxDxH)	in	23 1/2 x 23 1/2 x 30	28 x 28 x 30	28 x 28 x 33 1/4
	Packing (WxDxH)	in	24 3/4 x 24 3/4 x 31 1/4	29 x 29 x 31 1/4	29 x 29 x 34 1/3
	Net/Gross weight	lb	145.50 / 154.35	174.16 / 184	176.40 / 187.40
Refrigerant	Type		R410A	R410A	R410A
	Charged volume	lb	4	4.63	4.85
Design pressure	psi	609 / 217.5	609 / 217.5	609 / 217.5	
Refrigerant Piping	Liquid side/ Gas side	mm (in)	Φ9.52 / Φ19 (3/8"/3/4")		
	Max. refrigerant pipe length	ft	98.5	164	164
	Max. difference in level	ft	65.5	82	82
	Heating	°C / °F			

\*\*\*\*\*  
\*\*\* REPORTE RX \*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECEPCION OK

# TX/RX	8560
DIREC. RECEPTOR	22366682
ID DE DESTINO	
HORA INI	09/03 07:43
T. USADO	28'18
PAG.	23
RESULTADO	OK

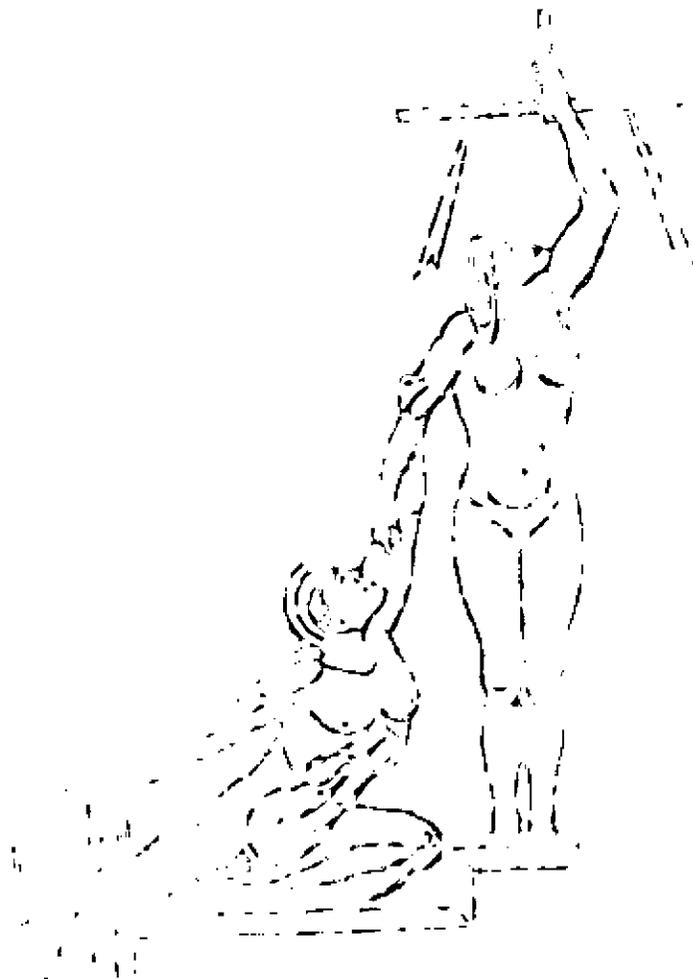



# Consulta Morosidad Patronal

[Lista de Sucursales](#) [Ayuda](#)

Reporte de Patronos más morosos | Portal Dirección de Cobros

Dirección de Cobros  
Cumplimiento Art. 74 Ley Constitutiva CCSS

Búsqueda de Patrono por Identificación

Tipo Identificación  Número Identificación

**Buscar**

**PATRONO / TI / AV AL DIA**

**NOMBRE**  
**LUGAR DE PAGO**  
**SITUACIÓN**

**CLIMA DOS MIL CR SOCIEDAD ANONIMA**  
**SANTO DOMINGO**

Consulta realizada a la fecha: 09/03/2017



Imprimir Documento

El servicio de Impresión de Documentos se ofrece únicamente a empresas del sector Público.

Para conocer si tiene deudas pendientes con otras instituciones ingresar a:

[Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares \(FODESAF\)](#)



[Instituto de Mixto de Ayuda Social \(IMAS\)](#)



[Instituto Nacional de Aprendizaje \(INA\)](#)







Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  
Departamento Gestión de Cobro

San José centro, calle 3 avenidas 9 y 11, 400 mts norte del Automercado, contiguo a Equipos Nieto  
Teléfonos: 2547-3600, 2547-3602, Fax: 2222-2376

CONSULTA SOBRE DEUDAS PENDIENTES

Cédula Jurídica o Física  Cédula jurídica  03101621941

La cédula física o jurídica tiene un ancho de 11 dígitos. En el caso de las cédulas físicas se debe anteponer dos ceros. Ej: la cédula 1-778-562 debe digitarse de la siguiente manera 00107780562.  
En el caso de las cédulas jurídicas se debe anteponer un cero. Ej: la cédula 3-101-163507 debe digitarse 03101163507.  
Para el caso de personas extranjeras se debe digitar el número patronal o número de asegurado asignado por la CCSS, anteponiendo la cantidad de ceros necesaria para completar los 11 dígitos requeridos.

Nota aclaratoria:

Por ley las instituciones públicas adscritas al Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial están exentas de este pago. Algunas aparecen en esta lista por no haber realizado la gestión formal para ser excluidas.

Las cuentas bancarias para realizar depósitos son las siguientes:  
BNCR 100-01-000-077773-0 DESAF-INGRESOS o por Internet Banking a la cuenta cliente 15100010010777734  
BCR 001-295934-8 DESAF o por Internet a la cuenta cliente 15201001029593489  
Por favor incluya su número patronal, cédula jurídica o física, en el depósito.

Si se posee deuda de la porción del 5% que corresponde a la Desaf en la CCSS, esto debe verificarse y cancelarse únicamente en la CCSS y mediante el medio de recaudación que la CCSS le indique.

Número de Segregado	Nombre	Estado	Deuda Total	Deuda por periodos	Deuda por arreglo
03101621941	(sólo se consigna número de cédula)	SIN DEUDA	0.00	0.00	0.00

GEN 20170309  
COR 20150228

